








Certificato TUV 0948-CPR-0215

C. TRASF. 1944/12


ISO 3834 ISO 9001

Vista Laterale mod. "P"



MODELLO "P"	
ALTEZZA FRONTE	4.6m
ALTEZZA RETRO	4.1m
DISTANZA LATERALE PILASTRI	4.0m
DISTANZA FRONTALE PILASTRI	11.7m
PENDENZA DEL COPERTO	15%
ESTENSIONE COPERTO	14x5m

Vista frontale mod. "P"

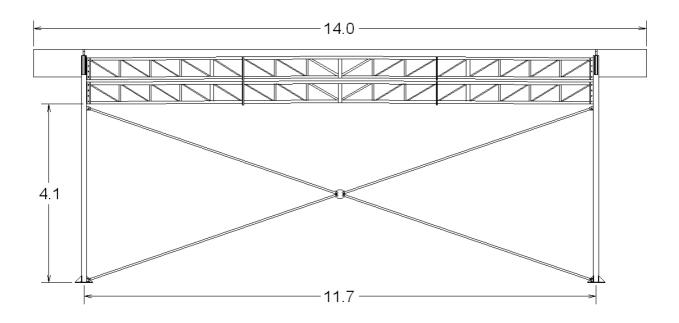












Certificato TUV 0948-CPR-0215

C. TRASF. 1944/12

ISO 3834


ISO 9001



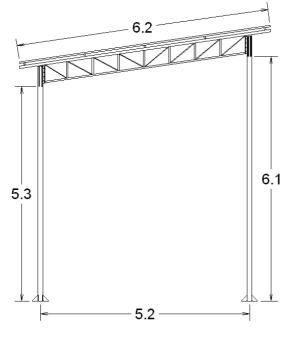


MODELLO "G"	
ALTEZZA FRONTE	6.1m
ALTEZZA RETRO	5.3m
DISTANZA LATERALE PILASTRI	5.2m
DISTANZA FRONTALE PILASTRI	11.7m
PENDENZA DEL COPERTO	15%
ESTENSIONE COPERTO	14x6.2m


Vista frontale mod. "G"

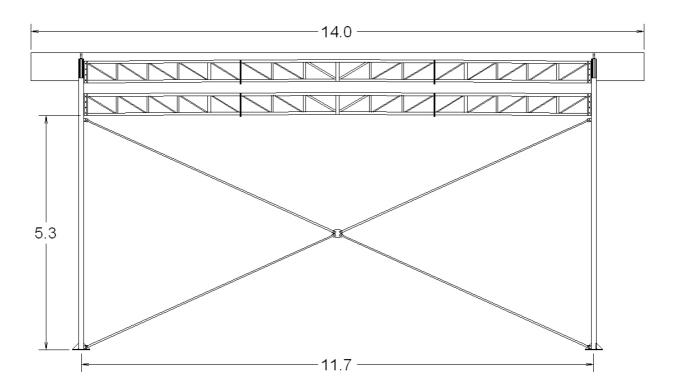



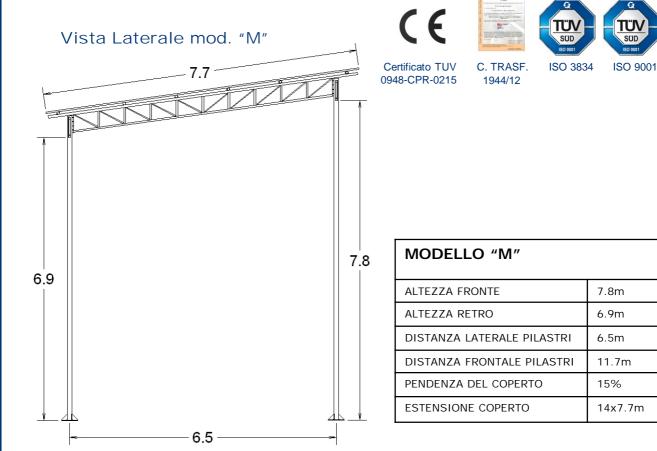

Vista frontale mod. "M"

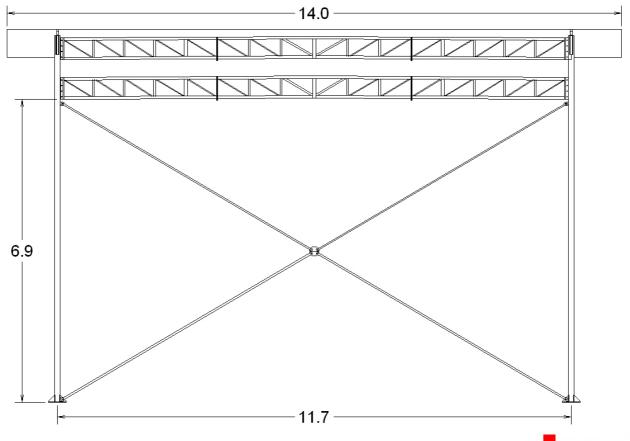











Certificato TUV 0948-CPR-0215

C. TRASF. 1944/12

ISO 3834 ISO 9001

Carico dovuto alla neve	1.5 KN/mq (150 kg/mq)
Azione dovuta al vento	28 m/sec
Azione sismica	zona di installazione della copertura

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRESTAZIONI STRUTTURALI

Le coperture ILMA sono progettate e fabbricate in ottemperanza della EN 1090, certificato n°0948-CPR-0215 come previsto dal regolamento europeo CPR 305, che disciplina tutti prodotti da costruzione nel mercato europeo. La conformità è certificata dalla marcatura CE.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n° 64 del 02-02-1974 provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3, "progettazione delle strutture in acciaio regole generali e regole per gli edifici

UNI EN 1993-1-3:2007 Eurocodice 3, "progettazione delle strutture in acciaio-regole supplementari

DM 18-03-1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", INTEGRAZIONI, DM 6 giugno 2005

D.M 14-01-2008, "Norme tecniche per le costruzioni".

Circolare 2 febbraio 2009; "Istruzioni per I' applicazione delle Norme tecniche".

CARATTERISTICHE STRUTTURA

STRUTTURA	Struttura in tubolari e tubi di acciaio S235JR,
ZINCATURA	Zincatura a caldo per immersione a norma UNI 1461
MODULARITA'	5.85m
MANTO DI COPERTURA	Lamiera coibentata spessore 4cm oppure lamiere grecate
CANALE DI GRONDA	A RICHIESTA
PLUVIALI	A RICHIESTA
ANCORAGGIO	La struttura deve essere collegata a strutture di fondazione.

ASSICURAZIONE QUALITA'

UNI EN ISO 9001	Certificato 50 100 3587 rev 6 presso TUV	
UNI EN ISO 3834-2	Certificato. 523 458 2016 presso TUV	
EN 9606-1	Qualifica dei saldatori di processo	
CENTRO TRASFORMAZIONE	Certificato N°1944/12	

